Blatt-Nr.: WI12_3	BKT Moers	Arbeitsblatt EIB/KNX EIB/KNX und Caddy	Datum: _____

Die Feuerwache erhält eine KNX/EIB-Anlage.

Folgende Betriebsmittel/Stromkreise sind zu berücksichtigen:

- **Jalousiemotor Aufenthaltsraum (-M1): Die Jalousie soll über einen Tastsensor verfahren werden; bei zu starkem Wind soll die Jalousie automatisch über einen Windsensor hochgefahren werden.**
- **Beleuchtung Aufenthaltsraum (-E1)**
- **Beleuchtung und Belüftung Duschbereich (-E2, -M2), gesteuert über einen Bewegungsmelder**
- **Beleuchtung Umkleideraum (-E3), gesteuert über einen Bewegungsmelder**
- **Beleuchtung Durchgangsbereich (-E4)**

Erstellen Sie für diesen Teil der Gesamtanlage einen Übersichtsschaltplan der KNX/EIB-Anlage mit Hilfe einer CAD-Anwendung!
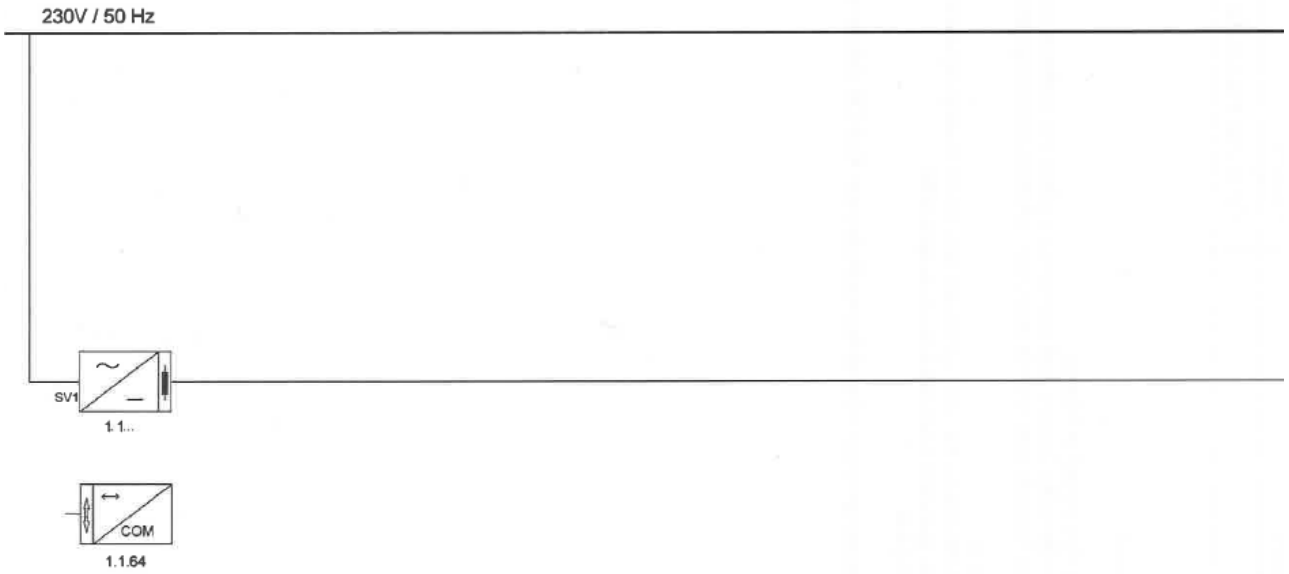
Vorgaben