


CAD-Anwendung

Vor der Sporthalle befindet sich ein Parkplatz. Die veraltete Beleuchtungsanlage soll durch eine neue Installation in KNX-Technik ersetzt werden.

Nachfolgend ist der Schaltplan der alten Beleuchtungsanlage abgebildet. Die KNX-Installation soll zusätzlich einen „Zentral-Ein/AUS-Taster“ erhalten! Vervollständigen Sie den auf der Rückseite dargestellten KNX-Übersichtsschaltplan mit Hilfe einer CAD-Anwendung!

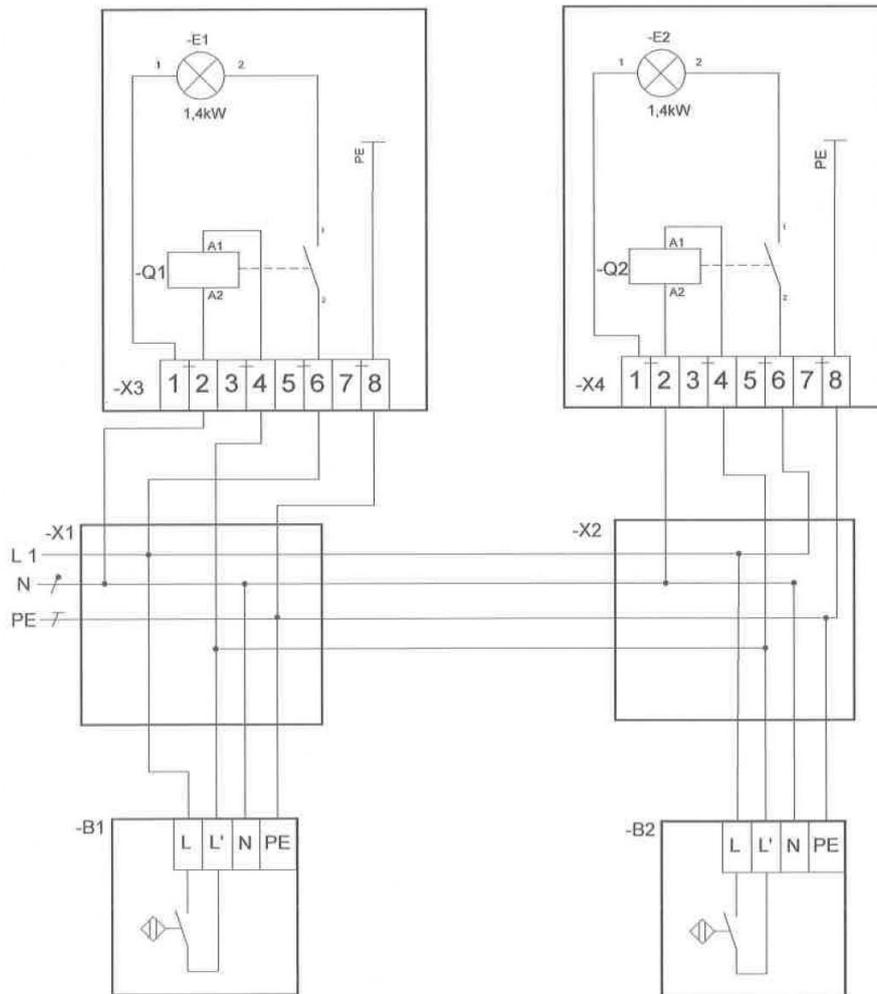

Vorgabe

230V / 50 Hz

